



伊達市立富成幼稚園 の測定結果

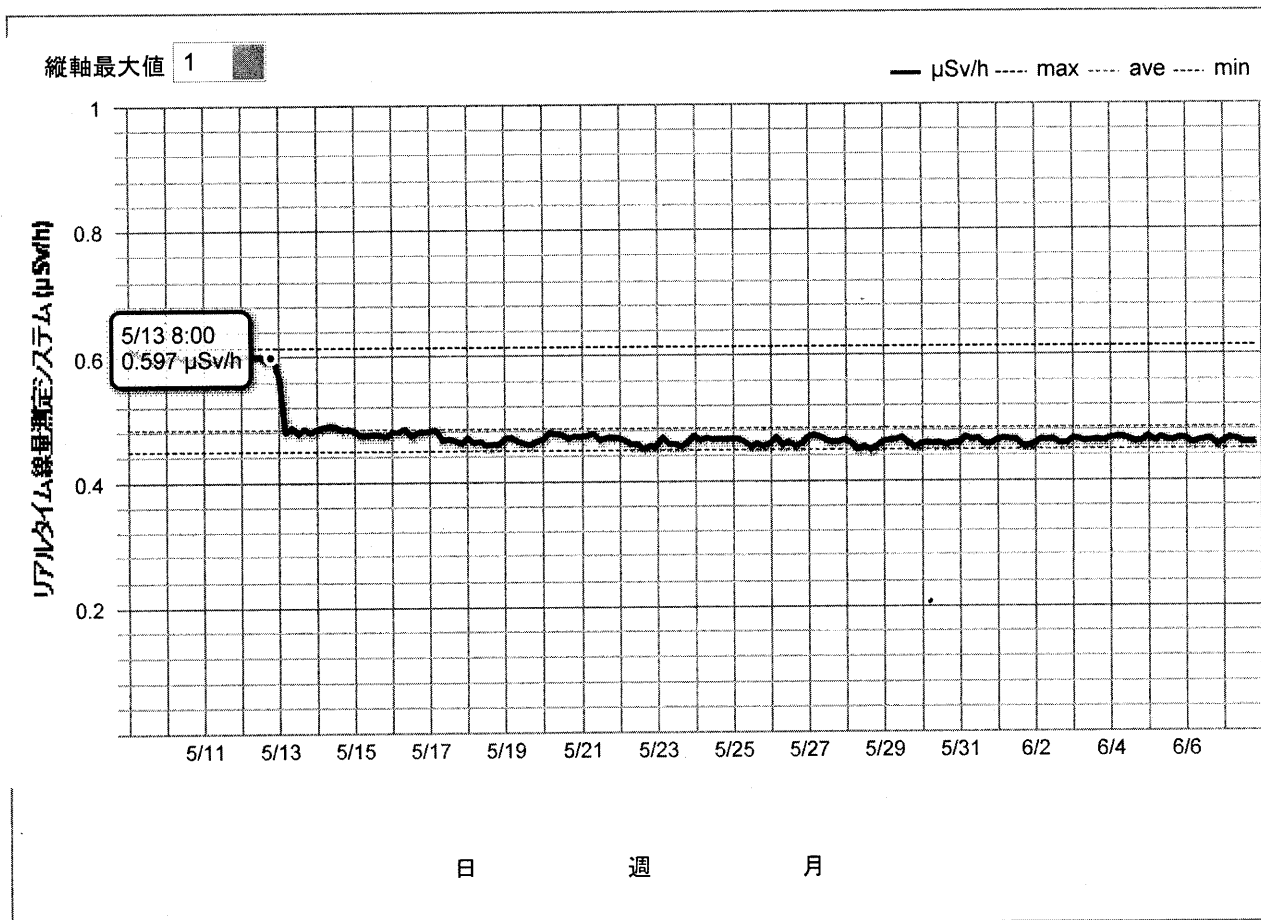

※モニタリングポストはμGy/h(マイクログレイ毎時)で測定されていますが、
本ウェブサイト上では、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して表示しています。

伊達市立富成幼稚園 の測定結果

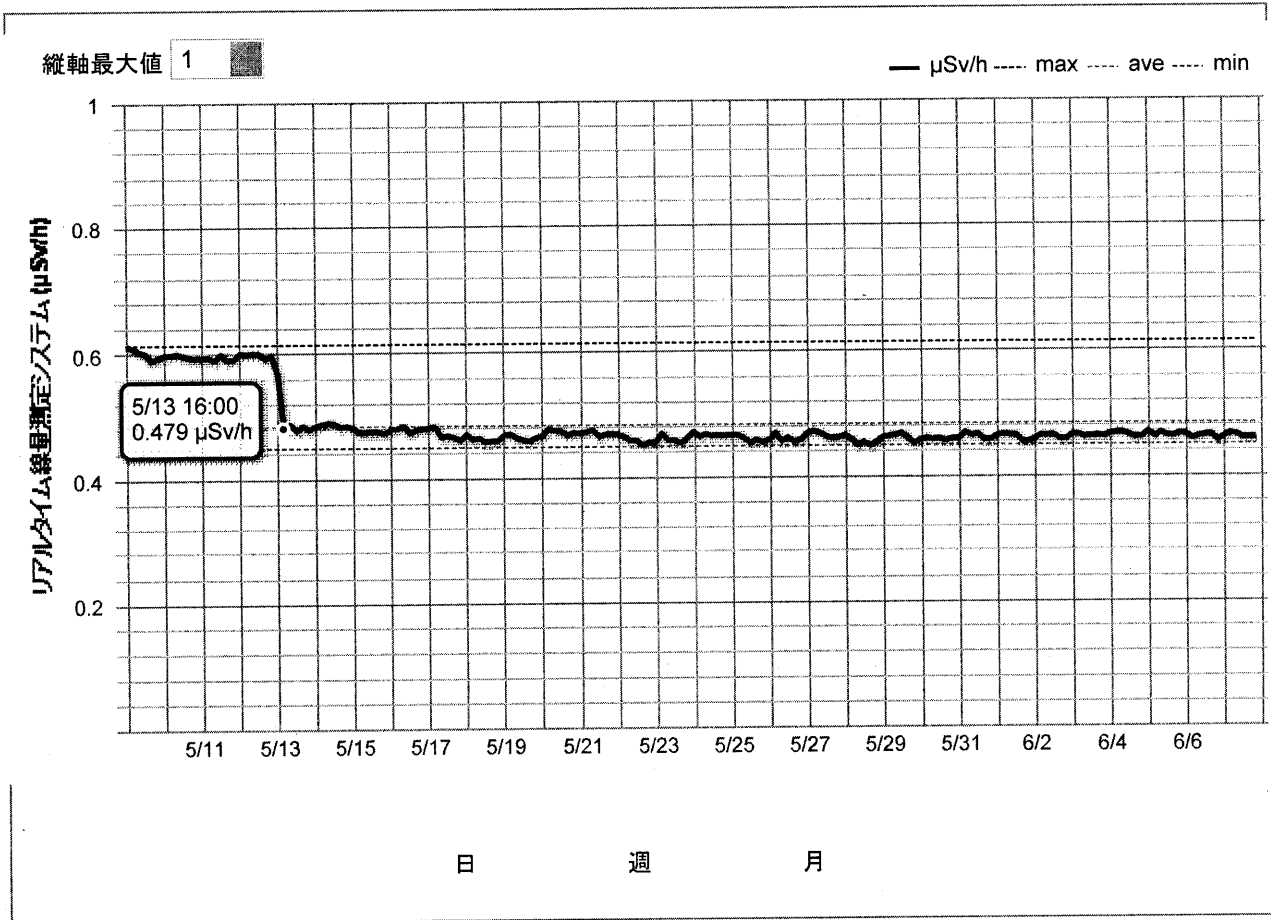

*モニタリングポストはμGy/h(マイクログレイ毎時)で測定されていますが、
本ウェブサイト上では、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して表示しています。